

elastyczne przyłącze do gazu



W OSŁONIE PVC



Index	Wymiary					
	Wymiar	D	L	S	P nom.	Waga netto (g.)
0400.501	L=750	G1/2	750	24	MOP 0,5	0,270
0400.502	L=1000	G1/2	1000	24	MOP 0,5	0,340
0400.503	L=1250	G1/2	1250	24	MOP 0,5	0,500
0400.504	L=1500	G1/2	1500	24	MOP 0,5	0,590
0400.505	L=2000	G1/2	2000	24	MOP 0,5	0,750

PRZEZNACZENIE

W instalacjach gazowych zasilanych gazami I, II i III rodziny wg PN-EN 437:2005, do podłączenia urządzeń domowych używających gazu, wewnątrz domu lub na zewnątrz.

PARAMETRY PRACY

- max. ciśnienie pracy: 0,05 MPa (0,5 bar)
- klasa ciśnieniowa: MOP 0,5
- zalecana temperatura pracy: do 60°C
- maksymalna dozwolona długość przyłącza: 2,0 m

BUDOWA

Przewód gazowy zbudowany jest z trzech warstw, z których każda stanowi o dodatkowym bezpieczeństwie

Warstwa I

Elastyczna karbowana rura - wykonana jest z wysokiej jakości stali, której konstrukcja umożliwia dowolne wyginanie. Minimalny promień zgięcia wynosi 5 cm.

Warstwa II

Oplot ze stali nierdzewnej - stanowi ochronę przed nadmiernym rozciąganiem, jednocześnie chroni przewód wewnętrzny przed uszkodzeniami.

Warstwa III

Warstwa PVC stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, ma zwiększoną odporność na środki chemiczne. Umożliwia łatwe zachowanie przewodu w czystości.

Połączenie

Przewód posiada dwie obrotowe nakrętki G1/2, gwarantujące bezpieczny montaż, bez ryzyka skręcania i naruszania szczelności połączenia.

- gwarantowane bezpieczeństwo użytkowania
- dopuszczenie do stosowania w miejscach zagrożonych pożarem
- zwiększona elastyczność
- łatwość utrzymania w czystości
- możliwość przesuwania podłączonych urządzeń
- możliwość podłączenia urządzeń wewnątrz i na zewnątrz budynków
- szeroka gama rozmiarów 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 1,75, 2,0

Bezpieczeństwo przechowywania


Końcówki węża zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Zapobiega to przedostaniu się zanieczyszczeń do wnętrza przed montażem.

Certyfikacja

Proces certyfikacji wyrobu został przeprowadzony w DVGW CERT, co umożliwia naszej firmie umieszczenie na wyrobie znaku CE0085. Certyfikat Zgodności Nr 0085-CPD-BU0355.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Pozytywna próba ogniowa (testy w temperaturze 650°C przez 30 minut) dopuszcza do stosowania w miejscach zagrożonych pożarem.

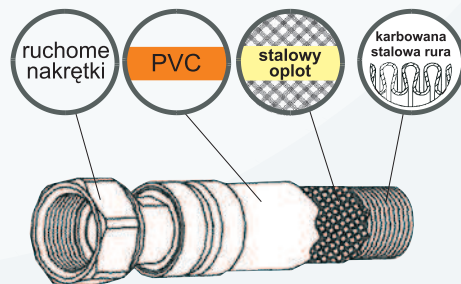

Prace przy instalacji gazowej mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

dystybutor: UNISAN tel. 58 623-17-40 www.unisan.net.pl